



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจอบาะ โทร ๐ ๗๓๕๓ ๐๔๒๔

ที่ นธ ๗๕๓๐๑/

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอบาะ รอบ ๑๒ เดือน
(กันยายน ๒๕๖๓ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจอบาะ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจอบาะ ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอบาะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอบาะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุกระดับ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้เกิดการลดใช้พลังงานอย่างน้อย ร้อยละ ๑๐ ภายใต้มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. การกำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงาน ประกอบด้วย

๑.๑ มาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานไฟฟ้า

๑.๒ มาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง

๒. การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการลดการใช้พลังงาน

๒.๑ เชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน

๒.๒ แจกเอกสารเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์วิธีการลดใช้พลังงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลจอบาะได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน ผ่านระบบ e - report (www.e-report.energy.go.th) ซึ่งได้นำข้อมูลการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง) มากำหนดวิธีลดการใช้พลังงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ดังนี้

ข้อมูล	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๒. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
๓. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตร.ม.)	1445	1445	1445	1445	1445	1445	1445	1445	1445	1445	1445	1445
๔. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	176	160	152	160	160	144	184	168	144	168	168	160
๕. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ	75	82	94	86	124	115	83	76	57	47	53	57
๖. พื้นที่การให้บริการ (ตร.ม.)	49.30	49.30	49.30	49.30	49.30	49.30	49.30	49.30	49.30	49.30	49.30	49.30
๗. การออกพื้นที่ (ครั้ง)	38	41	22	36	39	35	51	57	48	76	55	58

๒. การเปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง


ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง รอบ ๑๒ เดือน (กันยายน ๒๕๖๓ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔) ดังนี้

๒.๑ การใช้พลังงานไฟฟ้า

พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลจอบะเขมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง ๔๙,๘๘๘.๗๑ kwh ค่ามาตรฐาน ๘๒,๒๓๑.๕๓ kwh ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ๓๙.๓๓ % ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ไฟฟ้า จำนวน ๒๔๙,๒๔๖.๒๔ บาท รายละเอียดดังนี้

	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	7,335.21	6,628.26	6,318.28	6,229.11	6,317.56	6,338.58	7,041.74	7,305.78	7,178.59	7,078.03	7,386.91	7,073.48
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	4,661.91	5,245.76	4,187.30	3,310.92	3,465.76	3,629.46	3,990.25	3,916.60	3,890.48	4,785.22	5,076.85	3,728.30

กราฟแสดงการใช้พลังงานไฟฟ้า(หน่วย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

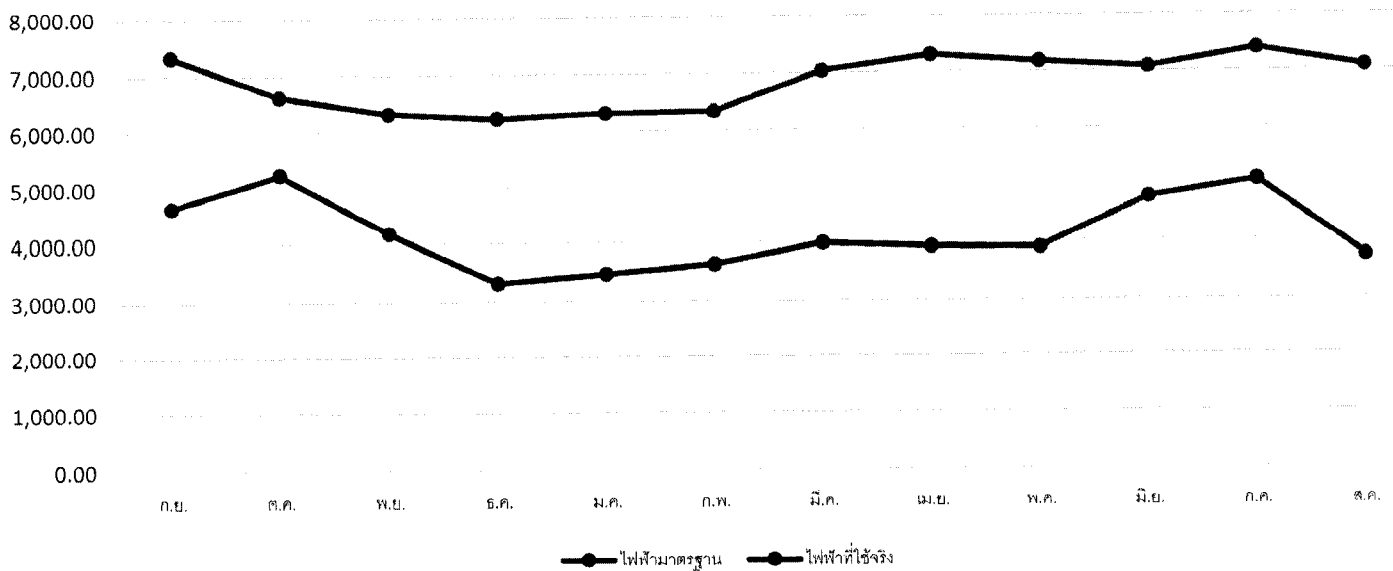

๒.๒ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง


พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลจอบะเขมีปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบด้วย

๑. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ จำนวน ๕๐ ลิตร
๒. น้ำมันดีเซล/ไบโอดีเซล จำนวน ๙,๒๐๕.๕๗ ลิตร

มีปริมาณการใช้เชื้อเพลิงจริง ๘,๗๙๐.๒๙ ลิตร ค่ามาตรฐาน ๑๒,๕๔๙.๘๔ ลิตร ผลการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ๒๙.๙๖ % ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้พลังงานเชื้อเพลิง จำนวน ๒๔๑,๕๖๖.๓๒ บาท รายละเอียดดังนี้

น้ำมัน(ลิตร)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมันมาตรฐาน	1,045.82	1,045.82	1,045.82	1,045.82	1,045.82	1,045.82	1,045.82	1,045.82	1,045.82	1,045.82	1,045.82	1,045.82
น้ำมันที่ใช้จริง	859.50	774.00	603.00	750.00	774.00	741.00	769.50	745.50	574.50	774.00	717.79	707.50

กราฟแสดงการใช้พลังงานเชื้อเพลิง(หน่วย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

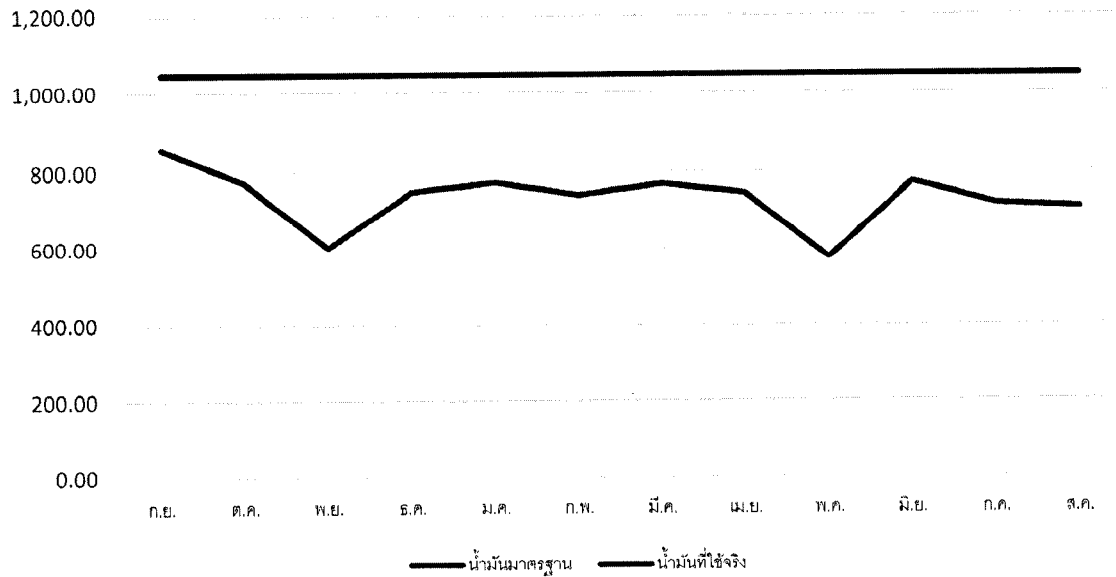

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

๓. ผลการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอบะได้อำเภอได้มีการจัดทำแผนการลดใช้พลังงาน เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง

๔. การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการลดการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอบะได้อำเภอ ดำเนินการดังนี้

๔.๑ จัดทำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจในวิธีการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ

๔.๒ จัดทำโปสเตอร์เพื่อกระตุ้นเตือนให้บุคลากรมีส่วนร่วม และตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน

จากผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ข้างต้น พบปัญหาอุปสรรคที่ทำให้แผนการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอบะได้อำเภอ ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้

๑. มาตรการประหยัดพลังงานขาดการดำเนินการที่ต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรยังขาดความตระหนักซึ่งส่งผลต่ออัตราการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอบะได้อำเภอ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเรียนมาเพื่อกำหนดนโยบาย แนวทาง รวมถึงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบและกำกับการใช้ และรายงานผลด้านพลังงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวคอมยะห์ นิลาสัย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

— รัตนราช (ลจ) พิจารณาจากที่ไป

(ลงชื่อ)

(นายนุชัย โมรายันต์)

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

← รัตนราช (ลจ) พิจารณาจากที่ไป

(ลงชื่อ)

(นายนุชัย โมรายันต์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอบะ

(ลงชื่อ)

(นายวิชาญ เจตมหันต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอบะ

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอบะ

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิมศักดิ์ แวนามะกัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอบะ